


DX047/35

22/05/2008 14.03

30,4 °c

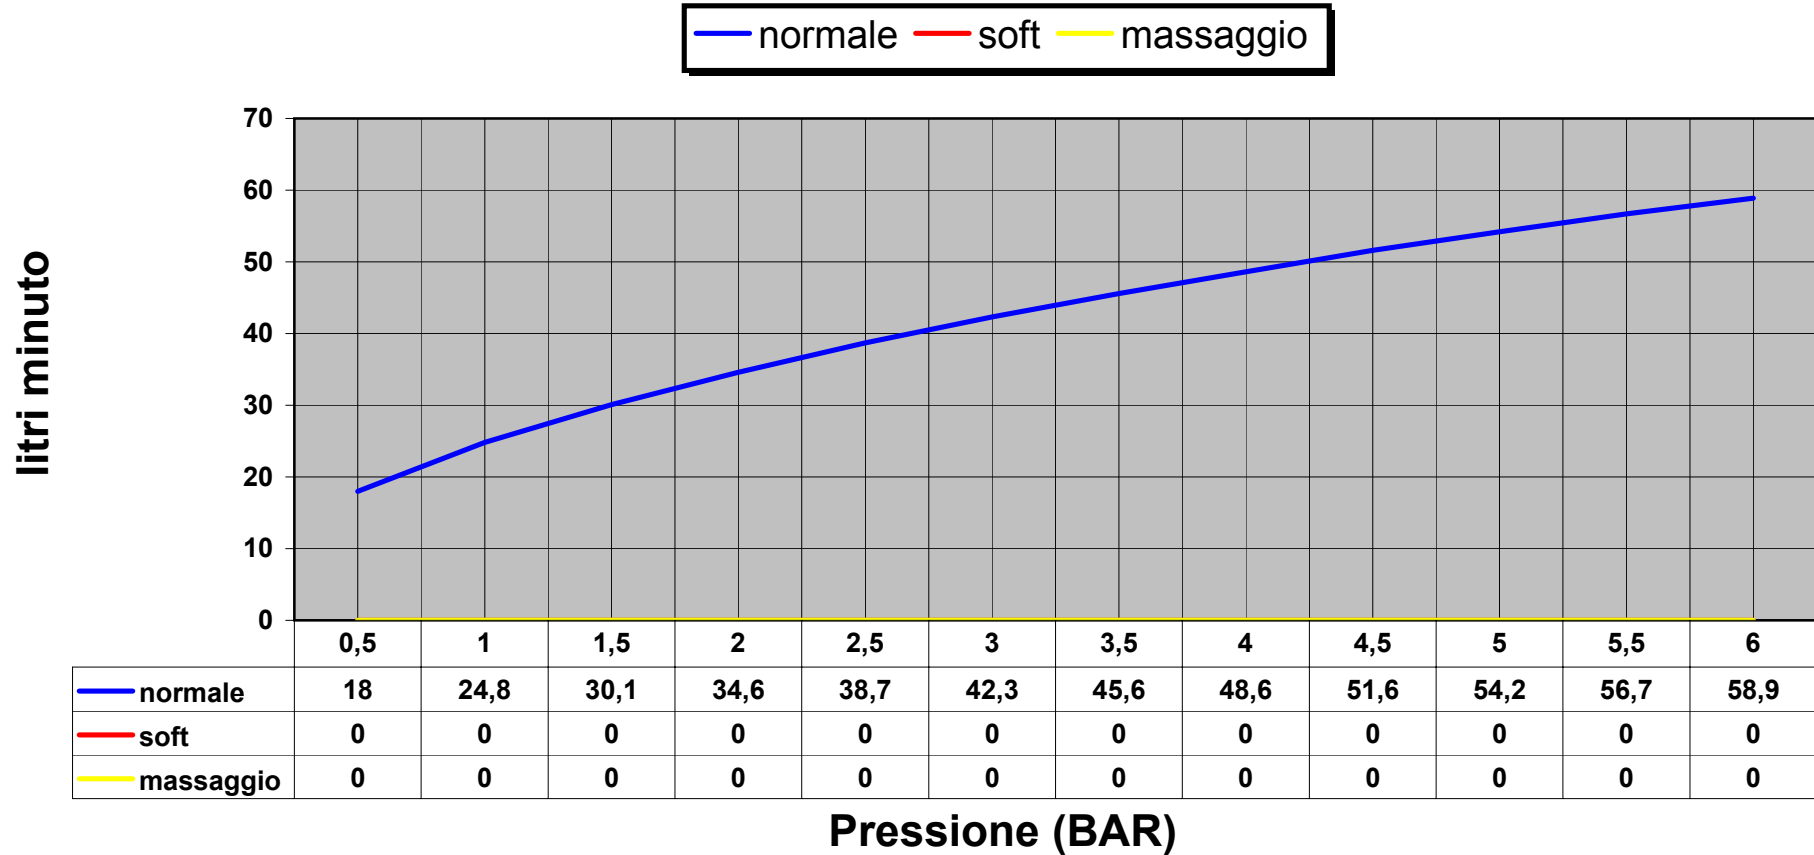

I valori di portata sono rilevati con pressione dinamica costante all'ingresso dell'erogatore

Les valeurs de débit sont relevées par une pression dynamique constante à l'entrée du distributeur

Flow rate values are checked at the entrance of the distributor by constant dynamic pressure

Die Wasserdurchflussmengen sind an der eintrittsstelle bei konstant dynamischen druck aufgenommen